



INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.

NOVI SAD, ŠKOLSKA 3

GORENJE TIKI DOO
Golubinački put bb
22300 STARA PAZOVA

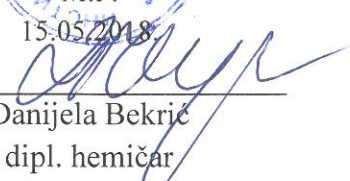
PREDMET: Efikasnost prečištača otpadnih voda - april 2018.

Za **GORENJE TIKI DOO** dana 23.04.2018. izvršeno je uzorkovanje i analiza otpadne vode na prečištaču otpadnih voda. Uzeti su uzorci vode pre i nakon tretmana. Na osnovu rezultata analiza u Izveštaju o ispitivanju otpadne vode 04-04-04-18-0131 od 23.04.2018. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristični za postrojenje su: HPK, BPK₅, suspendovane materije, gvožđe, nikal i cink. Efikasnost rada uređaja za posmatrane parametre iznosi:

Parametar	V0223/1 Neprečišćena	V0223/2 Prečišćena	Efikasnost [%]
BPK ₅ [mg/l]	25	11	56.0
HPK [mg/l]	61	26.3	56.9
Suspendovane materije [mg/l]	185	< 1	100.0
Gvožđe (Fe) [mg/l]	145.0	2.44	98.3
Hrom ukupni (Cr) [mg/l]	0.38	0.003	99.2
Nikal (Ni) [mg/l]	0.30	0.017	94.3
Cink (Zn) [mg/l]	0.365	< 0.05	100.0



15.05.2018.


Danijela Bekrić
dipl. hemičar

Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja